

Ministério da Defesa- Comando da Aeronáutica
Centro de Aquisições Específicas

CONCORRÊNCIA Nº 007/CAE/2023
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO, COM LOGÍSTICA ASSOCIADA, DOS SISTEMAS DE ENERGIA, ATERRAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DTCEA) DE BOA VISTA (RR)

PPA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ Sob nº 84.540.905/0001-44, estabelecida a Av. Cosme Ferreira, 504b, Coroadó, CEP:69082-230, localizada em Manaus, Estado do Amazonas, telefone 92 982583590, endereço Eletrônico: ppacomercialtda2@gmail.com , apresenta em anexo os documentos de habilitação para o certame em epígrafe.

Manaus, 02 de agosto de 2023.

Eneida Pires de Abreu
Representante Legal

PPA COMERCIAL LTDA

P.P.A COMERCIAL LTDA
Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroadó - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM
Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialtda2@gmail.com

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

2

EDITAL 07/CAE/2023

Eu, Eneida Pires de Abreu, representante legal da empresa PPA COMERCIAL LTDA, CNPJ Sob nº 84.540.905/0001-44, para fins do disposto no Edital, declara:

Em atendimento ao item 7.1.1 do Edital acima referenciado, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 2006, e que opta por usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49.

Item 7.1.5 do Edital supramencionado, que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Item 7.1.6, do Edital acima, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, §2º, inciso V, da Lei nº8.666/1993.


Manaus, 02 de agosto de 2023.


Eneida Pires de Abreu

Representante Legal

PPA COMERCIAL LTDA

P.P.A COMERCIAL LTDA
Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroado - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM
Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialtlda2@gmail.com

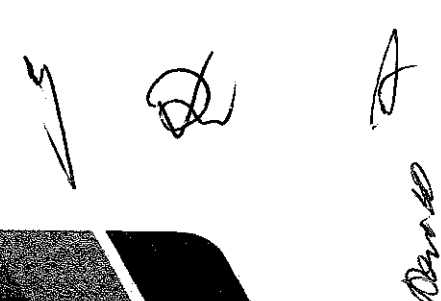

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **P.P.A. COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **84.540.905/0001-44**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **ENEIDA PIRES DE ABREU**, portador(a) da Carteira de identidade nº **1058998-8** e do CPF nº **439274322-53**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº **8.666/93**, e suas alterações, acrescido pela Lei nº **9.854**, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

PPA COMERCIAL LTDA

PPA COMERCIAL LTDA

Eneida Abreu

Assinatura

[Handwritten initials and signatures]

4


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 007/CAE/2023

ENEIDA PIRES DE ABREU, como representante legal da EMPRESA PPA COMERCIAL LTDA, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da licitação acima referenciada foi elaborada de maneira independente por nossa empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste processo licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou pessoa;
3. esta empresa não tentou, por quaisquer meio ou pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, antes da adjudicação do seu objeto;
5. o conteúdo da proposta apresentada a fim de participar deste processo licitatório, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CISCEA ou CAE antes da abertura oficial das propostas; e
6. esta empresa está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 02 de agosto de 2023.



PPA COMERCIAL LTDA

P.P.A COMERCIAL LTDA
Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroado - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM
Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialtlda2@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Ref.: EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 007/CAE/2023

A empresa PPA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ n° 84540905/0001-44, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) ENEIDA PIRES DE ABREU, portador (a) da Carteira de Identidade n°1058998-8 Emitida pelo SSP/AM, e do CPF n° 439274322-53. DECLARA, para fins do disposto no Edital referente à Concorrência acima referenciada, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Manaus, 02 de agosto de 2023.

Eneida Pires de Abreu

PPA COMERCIAL LTDA

(Handwritten marks and signatures)

RESPONSABILIDADE POR DISPENSAR A VISTORIA TÉCNICA

Declaro, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, designada para processar e julgar a **CONCORRÊNCIA Nº 007/CAE/2023**, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativos à contratação de obra de obras de substituição, com logística associada, dos sistemas de energia, aterramento e climatização do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) de Boa Vista (RR).

Desta forma, optamos pela não realização de vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por qualquer omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório em nome da empresa que represento e informo que não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros, conforme o acórdão nº 1.174/2008, do plenário do TCU.

Comprometo-me a prestar qualquer informação complementar que se fizer necessária, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

Declaro ainda que executaremos o serviço no prazo estipulado no edital e de acordo com as especificações fornecidas pela contratante, alocando os meios necessários, tomando todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.

Manaus, 02 de agosto de 2023.

Guilherme Almer

(Assinatura)

PPA COMERCIAL LTDA


P.P.A COMERCIAL LTDA
Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroadó - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM
Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialltada2@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS
INFORMAÇÕES


Declaro, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitações do CAE, que atenderei, integralmente, a todas as prescrições e exigências constantes das normas e documentos que integram o Projeto Básico – Anexo ao Edital da CONCORRÊNCIA Nº 007/CAE/2023 e que tomei conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme art. 30, III, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus, 02 agosto de /2023.

Responsável Técnico


Eneida Pires de Abreu
Sócia-administradora

PPA COMERCIAL LTDA


P.P.A COMERCIAL LTDA
Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroadó - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM
Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialtlda2@gmail.com

COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Razão Social da Licitante: PPA COMERCIAL LTDA_ CNPJ 84540905/0001-44.

CONCORRÊNCIA Nº
007/CAE/2023

INDICAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR A SER
UTILIZADO NAS OBRAS

NOME	FUNÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIENCIA
MARCELO DE SOUZA COLARES	ENGENHEIRO ELETRICISTA	18 ANOS
RAIMUNDO HENELITO MALAGUETA JUNIOR	ENGENHEIRO ELETRICISTA	17 ANOS
VALÉRIO DA SILVA AQUINO	ENGENHEIRO MECANICO	16 ANOS
JOSÉ OTONEI ALVES NÓBREGA	ENGENHEIRO CIVIL	31 ANOS

Conforme exigência constante no edital, comprometemo-nos a executar as obras objeto da licitação referenciada.

PPA COMERCIAL LTDA

Eneida Pires de Abreu

Eneida Pires de Abreu.


Representante Legal.

Manaus, 02 de agosto de 2023.

● P.P.A COMERCIAL LTDA

● Av. Cosme Ferreira, nº 504B - Coroadó - CEP.: 69.082-230 - Manaus/AM

● Fone: (92) 98258-3590. E-mail: ppacomercialltada2@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PPA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.540.905/0001-44
Certidão nº: 9906475/2023
Expedição: 08/03/2023, às 15:09:00
Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PPA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 84.540.905/0001-44, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Handwritten signature]
Prado

JO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006948044**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/07/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PPA COMERCIAL LTDA., residente na AVENIDA COSME FERREIRA, 504 B, COROADO, CEP: 69082-230, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 84.540.905/0001-44. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 12 de julho de 2023.

PEDIDO Nº:

0006948044



A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PPA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 84.540.905/0001-44

Registro: 0000007206

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 19/03/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3313-9/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3312-1/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS
3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314-7/21 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO E ARTEFATOS
3314-7/20 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS
3314-7/14 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
3314-7/15 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRAÇÃO MINERAL, EXCETO NA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3311-2/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3328-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.

Restrições do Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: AVENIDA COSME FERREIRA, 504 B, COROADO, MANAUS, AM, 69082230

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/11/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4357

Descrição

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bxy2W
Impresso em: 09/05/2023 às 12:44:26 por: adapt, ip: 200.25.56.73



JJ

A

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCINEY MELLO SERRAO

Registro: 0419366490

CPF: 901.194.602-20

Data Início: 16/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/66, combinado com § 1º do Artigo 5º da Resolução 1073 do CONFEA e com os Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DALMO JOSE BRAGA PAIM

Registro: 2006031929

CPF: 975.674.347-68

Data Início: 12/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218/73 ART 09 (AT 01 A 18)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE OTONEI ALVES NOBREGA

Registro: 0406257370

CPF: 039.021.808-11

Data Início: 13/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VALERIO DA SILVA DE AQUINO

Registro: 0401429580

CPF: 639.061.982-00

Data Início: 01/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ART.25.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ESPECIALISTA EM TECNOLOGIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bxy2W
Impresso em: 09/05/2023 às 12:44:27 por: adapt, ip: 200.25.56.73



A
Paim



13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OMAR HEBER PIRES DE ABREU

Registro: 0413314782

CPF: 348.106.502-78

Data Início: 19/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO QUÍMICO

Atribuição: ARTIGO 17º, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 25º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITO À MODALIDADE ELETROTÉCNICA, CONFORME DECRETO Nº 4560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILLYS DA SILVA GARCIA

Registro: 0405229488

CPF: 455.753.042-72

Data Início: 09/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTS. 12 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUZA COLARES

Registro: 0410731714

CPF: 573.143.902-82

Data Início: 21/09/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, C/OBS. AO SEU ART. 25 E § UNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ENEIDA PIRES DE ABREU

CPF: 439.274.322-53

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bxy2W
Impresso em: 09/05/2023 às 12:44:27 por: adapt, ip: 200.25.56.73



A
P
J

CAT. ELETRICISTA

MARCELO DE SOUZA COLARES

ENGº ELETRICISTA

Marcelo A

Cartório RTD - Manaus
REGISTRADO
Lei 6.015 de 31.12.1973

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de um lado a saber **PPA COMERCIAL LTDA**, situada Av. Cosme Ferreira, 504B - Corcado, inscrita sob o CNPJ nº 84.540.905/0001-44, fone/fax:3644-3288, Comercio varejista e especializada na Prestação de Serviços de manutenção corretiva e preventiva de alta e baixa tensão, doravante denominada simplesmente Contratante, e de outro o Sr. **MARCELO DE SOUZA COLARES**, brasileiro, solteiro, residente na Rua Benjamin Constant, nº888 Petropolis, com o CREA-AM nº10578-D doravante denominado simplesmente contratado, abaixo assinados, tem entre si justo e convencionado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Contratado prestará à contratante serviços de caráter profissional na área de Engenheiro Eletricista atinente a sua formação técnica em manutenção preventiva e corretiva de alta e baixa tensão.

CLÁUSULA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO / CARGA HORÁRIA

O contratante arcará com o pagamento dos honorários profissionais do Contratado, na importância de 06 (seis) salários mínimos mensais, referente a 06 (seis) horas trabalhadas por dia, que serão atualizados conforme disposto na lei salarial em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O presente Contrato de Prestação de Serviços é firmado por prazo indeterminado.

§ Único - Fica ressalvado as partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, desde que denunciado por escrito, com aviso de 30 dias.

O contratante em igual prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE

O contratado assume neste ato a Responsabilidade Técnica da contratante perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas/ CREA-AM e demais autoridades Municipais, Estaduais e Federais.

O contratado comparecerá no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

§ Único - Fica ajustado que além da assinatura do presente contrato, será assinada Carta de Responsabilidade Técnica pelo contrato, a qual ficará fazendo parte integrante do presente instrumento, para efeito do competente registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas/ CREA-AM.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Capital para dirimir dúvidas e questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos de direito.

Manaus, 13 de agosto de 2007.

Emerson Tavares Lopes
Testemunha:

Luiza Ferreira Paubja
Testemunha:

Marcelo Alves de S. Colares
Contratado:

PPA Comercial Ltda
Contratante:

Cartório RTD - Manaus
Assessoria de Engenharia
Emerson Tavares Lopes
Luiza Ferreira Paubja

Cartório RTD
Rua Lobo D'Aimada, 413 - Centro
Cep: 89.010-030 - Manaus / AM
Fones: (92) 3234-6669 / 3233-3779
Fax: 3233-6266
Marta da Conceição Castro Lopes
Oficial

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º parágrafo unico. do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 21/07/07
Emerson Tavares Lopes

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
 Certifico de acordo com o disposto no art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
 Manaus, 09 de abril de 2009

Emerson Tavares Lopes
 TEN QOCon Eng.Mec.

Cartório RTD - Manaus REGISTRADO
 Lei Complementar nº 5, de 31.12.1973

RNO
 RAE35187

Cartório RTD
 Rua Lobo D'Almeida, 413 - Centro
 Cep: 69.010-030 - Manaus / AM
 Fones: (92) 3234-8669 / 3233-3779
 Fax: 3233-6268
 Maria da Conceição Castro Lopes
 Oficial

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Antonio Tavares
 Tabela
 09 ABR. 2009
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA
 INDICADO(S) DO UFE

SELO DE AUTENTICAÇÃO
 T08
 KAM88899

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS MANAUS AMAZONAS
 MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO LOPES - TITULAR
 Apresentado para registro nesta data.
 Protocolado sob nº 00390374 e registrado sob nº 00381014 no livro B-1828
 Manaus, 09 de abril de 2009

Cartório Fioretti
 SEMELHANÇA
 Tabela nº 0076
 Manaus, 09 de abril de 2009
 de verdade

SELO DE AUTENTICAÇÃO
 KAM69362

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Certidão de Acervo Técnico

No. 508/2012

Nome: **MARCELO DE SOUZA COLARES**No. CREA: **10578-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO ELETRICISTAEndereço: **RUA NEBRASKA N.370****BETANIA - MANAUS/AM**

Atribuições:

ARTS.8º E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, C/OBS.AO SEU ART.25 E § UNICO.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19401/2012 de 07/08/2012Contratante: **QUARTO CENTRO DE INT.DEF.AEREA CONT.AEREO**Empresa Contratada: **PPA COMERCIAL LTDA-ME**Local Obra/Serviço: **AV DO TURISMO N.1350****AER.ED.GOMES****- MANAUS/AM**Valor Obra/Serviço: **R\$ 180.000,00**

PRESTAÇÃO DOS SERV.DE REVITALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO EM UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ABRIGADA DE 300KVA-13.8KV-380/220VOLTS, EXECUTANDO A INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE UM CONJ.DE PROTEÇÃO SECUNDARIA COM UM RELE TIPO PEXTRON 6104, COM AS FUNÇÕES ANS-50/5IN DE PROTEÇÃO INSTANTANEA E TEMPORIZADA DE FASE E NEUTRO E INST.DE 01 DISJUNTOR A VACUO DE 17,5KV TRIFASICO 350 MVA-MARCA ABB, CONFORME TERMO DE REF.24/DT/2010 NO DTCEA/MANAUS-AM NOTA DE EMPENHO N.2012 NE800163 E NE800164, CONTRATO DE DESP.N.009/CINDACTA IV/2012.ASSINADO EM 26/03/12 POR DALMO JOSE BRAGA FAIM(ORDENADOR DE DESPESAS) P. DE EXEC.16 DIAS CORRIDOS.INICIO:30/07/2012.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 01 PÁGINA), EMITIDO EM 15/08/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENG.ELETRICA, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRAM VINCULADOS À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 16 de Agosto de 2012

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA **CREA-AM**

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.


COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO

Certifico de acordo com o disposto n° art. 5º parágrafo único. do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado

Manaus, 21/07/12



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO**

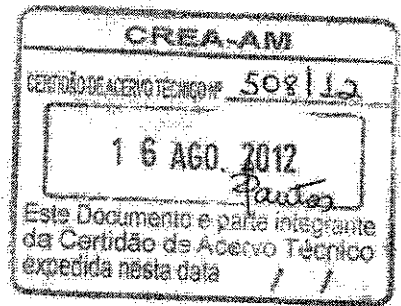

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa PPA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ nº 84.540.905/0001-44, sito a Av. Cosme Ferreira nº 504B – Coroado, Cep 69083-000, juntamente com seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista Marcelo de Souza Colares inscrito no Crea-Am sob o nº 10578-D, prestou serviços de revitalização da adequação em uma subestação de energia abrigada de 300 KVA-13,8KV-380/220 Volts, executando a instalação e parametrização de um conjunto de proteção secundária com relé tipo pextrou.6104, com as funções ANSI-50/51 N de proteção instantânea e temporizada de fase neutro e instalação em um disjuntor a vácuo de 17,5 KV trifásico de 350 MVA-marca ABB, conforme termo de referência 24/DT/2010 no DTCEA/Manaus/Am em conformidade com a Nota de Empenho nº 2012NE800163 e NE800164 e contrato de Despesas Nº 009/CINDACTA IV/2012, no período de 30/07/2012 a 14/08/2012.

Os serviços foram executados cumprindo rigorosamente os prazos acertados, portanto não temos nada que desabone sua gestão empresarial.

Manaus, 15 de agosto de 2012.

Emerson Tavares Lopes
TEN QCOCon Eng.Mec.

João Roberto Gomes Santana
JOAO ROBERTO GOMES SANTANA
CHEFE DA TASC QCOA-ELN
81430070

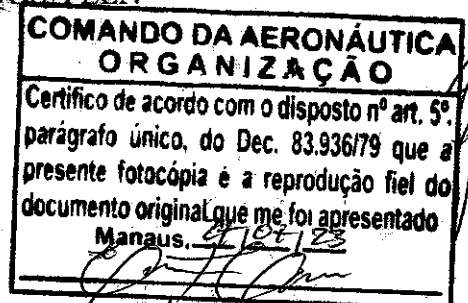



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO**

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº <u>508/12</u>
16 AGO 2012
<i>Manaus</i>
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa PPA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ nº 84.540.905/0001-44, sito a Av. Cosme Ferreira Nº 504B – Coroado, Cep 69083-000, prestou serviços de revitalização da adequação em uma subestação de energia abrigada de 300 KVA-13,8KV-380/220 Volts, executando a instalação e parametrização de um conjunto de proteção secundária com relé tipo pextrou 6104, com as funções ANSI-50/51 N de proteção instantânea e temporizada de fase neutro e instalação em um disjuntor a vácuo de 17,5 KV trifásico de 350 MVA-marca ABB, conforme termo de referência 24/DT/2010 no DTCEA/Manaus/Am em conformidade com a Nota de Empenho nº 2012NE800163 e NE800164 e contrato de Despesas Nº 009/CINDACTA IV/2012, no período de 30/07/2012 a 14/08/2012.

A Empresa comprovou sua aplicação nos compromissos assumidos, tendo cumprido e mantido a total capacidade técnica operacional dos seus serviços e equipamentos, não tendo, por tanto, nada que desabone sua conduta empresarial.

Manaus, 15 de agosto de 2012.


João Roberto G. Santana
JOAO ROBERTO GOMES SANTANA TEN QCOA ELN
CHEFE DA TNAE

Emerson Tavares Lopes
TEN QCOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado Manaus. <u>31 10 12</u>

Manaus
A
[assinatura]

[assinatura]


CREA - AM
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas.
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº **19401**
 Vencimento:

Contratado

2 Nome do Profissional Responsável: **Marcelo de S. Colares**
 3 Título do Profissional Responsável: **Eng. Eletricista**
 4 N.º RES. NO CREA: **10516-0-AM**
 5 Alteração do Cadastro sim ():
 6 Endereço do Profissional Responsável/CEP: **Av. Duque Góes, nº 800 - P. Vitória - Manaus - AM - CEP 69016-010**
 7 Telefone: **36442223**
 8 Nome da Empresa Contratada: **PRA COMERCIAL LTDA**
 9 N.º REG. / VISTO NO CREA-AM: **4354 (32) 36442223**
 10 Telefone:

Contratante

11 Nome do Contratante: **Av. Duque Góes, nº 1350 - Av. Ed. Com. (Amorim) - Manaus - AM**
 12 CPF OU CNPJ: **053912910163-76**
 13 Endereço da Correspondência: **Av. Duque Góes, nº 1350 - Av. Ed. Com. (Amorim) - Manaus - AM**
 14 Telefone: **36535592**

Descrição

15 Resumo do Contrato, Descrição da Obra ou do Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantidade, Custos, etc.:
Projetos dos tipos de reatualização da adição de um novo subsistema de energia a partir de 500kVA - 13.8KV - 500V de 100VA, e instalação e manutenção de um conjunto de um conjunto de transformadores para o tipo de linha 610V, com as fusíveis ANS-50/SIN de proteção contra raios e fulguração de fase e neutro, instalados em um grupo de 13.8KV - 500V - marca ABB, conforme termo de ref. nº 19/01/2012, obra nº 10516-0-AM, nota de cupom nº 2012 NE 000163, NE 000164, contrato nº 10516-0-AM, instalado em 30/08/2012, por ordem de serviço nº 10516-0-AM/10516-0-AM/10516-0-AM, instalado em 30/08/2012.

16 Obra Serviço Cargo/Função
 17 Valor da Obra/Serviço: **180.000,00**
 18 Valor do Honorário:

Assinaturas

19 Assinaturas: **Marcelo de S. Colares**
 Eng. Eletricista
 Local e Data: **Manaus - AM, 06/10/2012**
 Profissional Responsável: **Marcelo de S. Colares**
 Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77).
 Contrata: **João Roberto G. Santana**
 1.º TEN - QCOA - ELN
 CREA 02/41 - 9

Reservado ao Responsável Técnico

20 Nome do Proprietário: **Av. Duque Góes, nº 1350 - Av. Ed. Com. (Amorim) - Manaus - AM**
 21 CPF OU CEC: **053912910163-76**
 22 Endereço da Obra/Serviço: **Av. Duque Góes, nº 1350 - Av. Ed. Com. (Amorim) - Manaus - AM - CEP 69016-010**
 23 CEP:

Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
24	CREA-AM				25	CREA-AM			
26	AUTENTIFICAÇÃO DE ART.				27	REGISTRO DE SERVIÇO			
28	EXERCÍCIO Nº 607006-3				29	07 AUG 2012			

30 Descrição Complementar na Obra e/ou Serviço: **Av. Duque Góes, nº 1350 - Av. Ed. Com. (Amorim) - Manaus - AM**
 31 Co-Autor Co-Responsável Responsável Técnico
 32 Substituição Complementação Normal
 33 Funcionário Empregador Autoridade Pública
 34 Entidade de Classe:

35 Vinculada a ART. Nº: **Do Profissional**


Quitação

36 Data de Pagamento:
 37 Valor da Taxa a Pagar:
 38 Autenticação Mecânica: **Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas nesta ART, o atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. (Esta declaração aplica apenas para os casos previstos no art. 11, §1º de citado Decreto.)**

GRAFICA TORRES FONE: 3618-3228

VIDE VERSO

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO
 Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 27/07/25


3ª Via - Verde - Contratante
 4ª Via - Rosa - Contrato de Obra
 5ª Via - Azul - Prefeitura

Destinação da 3ª Via - Branco - CREA-AM
 1ª Via - Branco - CREA-AM
 2ª Via - Amarelo - Profissional Responsável

Handwritten mark

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

21

**COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO**
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º.
parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a
presente fotocópia é a reprodução fiel do
documento original que me foi apresentado
Manaus, 24 de 12/23
[Signature]



**SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**

PREGÃO Nº 27/CINDACTA IV/2010

ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2012

A PPA COMERCIAL LTDA - CNPJ. 84.540.905/0001-44

Ref. Pag. nº 331/CINDACTA IV/2010-NUP nº 67615016683/2010.40

Pelo presente documento, fica esta firma autorizada a iniciar a contratação dos serviços de revitalização da adequação em uma subestação de energia abrigada de 300KVA – 13.8KV – 380/220 Volts, executando a instalação e parametrização de um conjunto de proteção secundária com um relé tipo pextron 6104, com as funções ANSI – 50/51N de proteção instantânea e temporizada de fase e neutro e instalação de um disjuntor a vácuo de 17,5KV trifásico de 350MVA – marca ABB, conforme Termo de Referência 24/DT/2010 no DTCEA/Manaus-AM em conformidade com a nota de empenho nº 2012 NE 800163 e NE800164, contrato de despesas nº 009/Cindacta IV/2012.

Início dos serviços: 30/07/2012

Término dos serviços: 15/08/2012

Manaus, 26 de julho de 2012.

DTCEA-AM
REGISTRO DE SERVIÇO
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Amazonas
07 AUG 2012
Art. Nº 19403
Setor de Atendimento ao Público

João Roberto Gomes Santana
JOÃO ROBERTO GOMES SANTANA
1º TENENTE (T-3) (C-3)
COMANDO DA AERONÁUTICA - ELN
Chefe da TNAE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

M. DEFESA FI. 463
Proc: 331
Rub: 331
C. AERON.
CINDACTA N

EMISSAO : 26Mar12 NUMERO: 2012NE800163 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 120094/00001 - QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO
CNPJ : 00394429/0163-76 FONE: (92)3652-5510/3652-5780
ENDERECO : AV. DO TURISMO, 1350 - AEROPORTO EDUARDO GOMES - BAIRRO TARUMI
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69041-010

CREDOR : 84540905/0001-44 - P P A COMERCIAL LTDA - EPP
ENDERECO : COSME FERREIRA 504 B COROADO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PAG: 331/CINDACTA IV/2010
APL: DIVISAO TECNICA
NUP N° 67615.016683/2010-40 PROC ORIGEM: 2010PR00027

UF: AM
COMANDO DA AERONAUTICA ORGANIZACAO
Certifico de acordo com o disposto no art. 5º parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 23/07/12

CLASS : 1 52111 05151205843220001 043053 0100000000 339039 120094
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
PARO: INCISO: PROCESSO: 67615016683201040

MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL
REFERENCIA DA DISPENSA:

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 12.410,88
DOZE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 0,06894 VALOR UNITARIO: 180.024,36
VALOR DO SEQ. : 12.410,88

INSTALACAO/MANUTENCAO/OPERACAO - ELETRICA
000021687
04.02 - SERVIÇO DE REVITALIZACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA DO DTCEA-MN, CON-
ME TERMO DE REFERENCIA N° 24/DT/2010.

TOTAL : 12.410,88

Dalmo Jose Braga Paim
DALMO JOSE BRAGA PAIM
ORDENADOR

Joelson Francisco Monte
GESTOR FINANCEIRO
Joelson Francisco Monte
2º TEN QOEA SPA

Marcia Gomes P. da Paz
MARCIA GOMES P. DA PAZ
3S SAD
Manaus, 23/07/12

M. DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
Quarto Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo
CERTIFICO, de acordo com o Decreto nº 83.936/79, de 23 de setembro de 1979, que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Manaus, 23/07/12

Carlos A. R. de Faria Junior - 1S QTA
SIAFI - AILI



Handwritten signature

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 26Mar12 NUMERO: 2012NE800164 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 120094/00001 - QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREA
GNPJ : 00394429/0163-76 FONE: (92)3652-5510/3652-5780
ENDERECO : AV. DO TURISMO, 1350 - AEROPORTO EDUARDO GOMES - BAIRRO TARUMã
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS

PAGINA:

C. AERONAUTICA
M. DEFESA
FI. 464
Proc: 331
Rub:
CINDACTA IV

CREDOR : 84540905/0001-44 - P P A COMERCIAL LTDA - EPP
ENDERECO : COSME FERREIRA 504 B COROADO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS

UF: AM CEP: 69041-010

TAXA CAMBIO:

UF: AM CEP: 69083-000

OBSERVACAO / FINALIDADE
PAG: 331/CINDACTA IV/2010
APL: DIVISAO TECNICA

NUP N° 67615.016683/2010-40 PROC ORIGEM: 2010PR00027

CLASS : 1 52911 05151205829230001 043075 0250120388 339039 120094 A0003041300
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
INCISO:
PROCESSO: 67615016683201040

EMPARGO:
MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL:
REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM. ORIG

COMANDO DA AERONAUTICA ORGANIZACAO
Certifico de acordo com o disposto n° art. 5° paragrafo unico do Dec. 83.936/79 que a presente fotocopia e a reproducao fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 27/07/12

VALOR EMPENHO : 167.589,12
CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVA CENTAVOS

Emerson Tavares Lopes
180.000,12
TEN. QG Gen. Eng. Mec.

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
ND: 339039 SUBITEM: 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 0,93105 VALOR UNITARIO:
VALOR DO SEQ.:

INSTALACAO/MANUTENCAO/OPERACAO - ELETRICA
000021687
c 04.02 - SERVICO DE REVITALIZACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA DO DTCEA-MN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA N° 24/DT/2010.

TOTAL : 167.589,12

Dalmo José Braga Paim
ORDENADOR

Joelson Freitas de Moura
GESTOR FINANCEIRO
2° TEN QCEA SVA

MARGIA GOMES DA PAZ
CONFIRANTE SCI
73 04 12

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
Quarto Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo
CERTIFICO de acordo com o Decreto n° 83.936, de 6 de setembro de 1979, que a presente copia é reprodução fiel do original que me foi exibido.
Manaus, 06/07/12

Carlos A. Rêde Faria Júnior - 1S QTA
SIAFI - AILI

SECCAO DE CONTROLE
CONFERIDO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Boixado

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 135/2009

Nome: MARCELO DE SOUZA COLARES

No. CREA: 10578-D/AM

Modalidades:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT N.888

PETROPOLIS - MANAUS/AM

Atribuições:

ARTS.8º E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, C/OBS.AO SEU ART.25 E § UNICO.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 2274/2009 de 12/02/2009

Contratante: SEC. POWER COMERC.IMPOR. E EXP. LTDA

Empresa Contratada:PPA COMERCIAL LTDA-ME

Local Obra/Serviço: AV DO TURISMO N.1350

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 24.400,00


XX
MONTAGEM E INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 02 BANCOS DE BATERIAS
DE 1.000A/480 VCC PARA SISTEMA UPS REDUNDANTE 2X500KVA/400
VCA, E ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CRÍTICAS DO SISTEMA
UPS (NOBREAK) PRAZO DE EXECUÇÃO-10 DIAS CORRIDOS - ASSINATURA
DO CONTRATO EM 02.02.2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico:



Manaus, 03 de Março de 2009


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE



COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 27/07/23


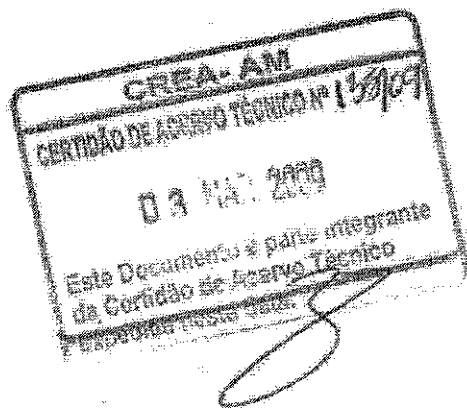
Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa PPA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ nº84.540.905/0001-44, juntamente com o seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista Marcelo de Souza Colares, inscrito no CREA-AM nº10578-D, executou e acompanhou os serviços de montagem e instalação e integração de 02 Bancos de baterias de 1.000A /480VCC para sistema UPS redundante 2x500 KVA/400 vca e adequação, instalação elétrica críticas do sistema UPS (nobreak) referente ao contrato nº 10/2009. Cumprindo suas obrigações, prazos e preços acordados. Não temos nada que desabone sua conduta empresarial.



Manaus, 16 de fevereiro de 2009.

[Handwritten Signature]
 Davi de Moraes Santana
 Engº Eletricista
 CREA/SP 0841610370

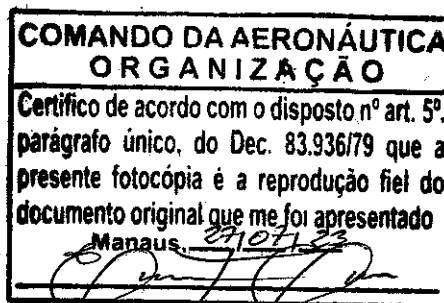

[Handwritten Signature]
 Emerson Tavares Lopes
 TEN QOCon Eng.Mec.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]




MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa PPA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ nº 84.540.905/0001-44, sito a Av. Cosme Ferreira Nº 504B – Coroadó, Cep 69083-000, juntamente com seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista Marcelo de Souza Colares inscrito no Crea-Am sob o nº 10578-D, executou a montagem e instalação e integração de 02 (dois) Bancos de Baterias de 1.000A/480 VCC para Sistema UPS redundante 2x500 KVAR/400 VCA, e a adequação das instalações elétricas críticas do Sistema UPS (NO BREAK), dentro do prazo estabelecido, contratado e supervisionado pela empresa Sec Power Comercial Importação e Exportação Ltda, inscrito no CNPJ 01.938.502/0001-20, sito a Rua Professor Campos de Oliveira, nº 245 – Bairro Jurubatuba, cep 04675-100 – São Paulo – SP.

Não temos nada que desabone sua conduta empresarial.

Manaus, 16 de fevereiro de 2009

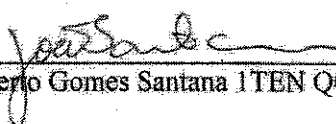
João Roberto Gomes Santana 1TEN QCOA ELN

COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 27/02/09

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
20 MAR 2009
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.







COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 001105/09 **SENHA:** 327VK6
SOLICITANTE: MARCELO DE SOUZA COLARES **ORIGEM:** Externa
SOLICITAÇÃO: Curso de Acervo Técnico - em dia
DATA DE ENTRADA: 16/02/2009 **PRAZO:** 5 dia úteis
ENTREGA PREVISTA: 23/02/2009 **TELEFONE:** 92-3644-3288

OBSERVAÇÃO:
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Consulta realizada em: 16/02/2009 - 15:26:13

Arilza
ARILZA



Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - CEP: 37.010-230 - Minas/AM
 Fone: (94) 21.25.7111 - Fax: (92) 21.25.7122 - C.R.E.A.: 04.322.541/0001.97 - www.crea-am.org.br / getinfo@crea-am.org.br

MC

Marcelo

[Signature]



CREA - AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas.

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº 2274

Vencimento:

Contratado

1 Nome do Profissional Responsável: Emerson Tavares Lopes
2 Título do Profissional Responsável: Eng. Mec.
3 N.º REG. NO CREA: 10518-1
4 Endereço do Profissional Responsável: P. Coutinho, 588, Manaus, AM, 66000-000
5 Telefone: 81639940
6 Nome da Empresa Contratada: ED. COMERCIAL LIDR 9357 (90)
7 N.º REG. VISTO NO CREA-AM: 36413280
8 Telefone: 36413280

Contratante

9 Nome do Contratante: ED. COMERCIAL LIDR 9357 (90)
10 N.º REG. NO CREA: 06387365/0001
11 Endereço do Contratante: Campos de Ourém nº 45, Br. Vila Rica, Manaus, AM, 66000-000
12 Telefone: 36413280

Descrição

15 Descrição do Contrato, Descrição da Obra e do Serviço Contratado, Condições, prazo, Quantificação, custos, etc.
- Montagem e instalação e interligação de 03 bancas de baterias de 40 900VCC para sistema ups com 2000x500kVA 400VCA, e adequação, instalações elétricas, tubulações do sistema ups (no 020K).
Prazo de execução - 30 dias corridos
Assinatura do contratado em 02.02.2009

16 Obra: Obra Serviço Cargo-único

17 Valor da Obra/Serviço: R\$ 24.900,00

18 Valor do Honorário:

Assinaturas

19 Assinaturas:
Local e Data: _____
Profissional Responsável: *Emerson Tavares Lopes*
Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 5.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

20 Nome do Proprietário: ED. COMERCIAL LIDR 9357 (90)
21 Endereço da Obra ou Serviço: Campos de Ourém nº 45, Br. Vila Rica, Manaus, AM, 66000-000
22 CEP: 64041-010

Descrição	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Abstrato	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
CREA-AM									
AUTENTICAÇÃO DE ART									
BLIQUETO									
23 Descrição do Contrato, Obra ou Serviço									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

36 Data de Pagamento

37 Valor da Taxa a Pagar: R\$ 340,00

38 Autenticação Mecânica

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto no art. 5º, parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 4/1/09

28

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



CONTRATO PARA IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE BATERIAS N° 010/2009.

Pelo presente instrumento particular de Contrato para Implantação de Banco de Baterias Estacionárias que entre si celebram de um lado, **Sec Power Comercial Importação e Exportação Ltda.**, com sede à Rua Professor Campos de Oliveira, n° 245, Bairro Jurubatuba, CEP 04675-100, cidade de São Paulo, Estado SP, inscrita no CNPJ sob o n° 01.938.502/0001-20, neste ato representada na forma de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** por Davi de Moraes Santana, RG n° 19.255.161, CPF n° 113.865.318-71, Registro Profissional - CREA SÃO PAULO SOB REG. 0641610970, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado **PPA Comercial Ltda.**, com sede a Av Cosme Ferreira, n° 504B, Bairro Coroado, cidade de Manaus, Estado Am, inscrita no CNPJ sob o n° 84.540.905/0001-44, neste ato representada na forma de **CONTRATO SOCIAL** por Encida Pires de Abreu, RG n° 1058998-8, CPF n° 439274322-53 de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratado o que segue:

1. O presente contrato tem como objeto a Montagem e Instalação de Dois Bancos de Baterias 1.0 480VCC para sistema UPS Redundante 2x500 KVA/400 VCA, e adequação das instalações elétricas críticas do Sistema UPS (NO BREAK).
2. A Montagem e Instalação dos Dois Bancos de Baterias deverá ser acompanhada pelo engenheiro eletricitista Marcelo de Souza Colares, CREA-AM n° 10578-D.
3. O início da instalação será a partir do dia 02/02/2009 e o prazo de execução será de dez dias corridos.
4. Em remuneração pelos serviços mencionados na cláusula 1ª, a **CONTRATADA** receberá da **CONTRATANTE** a quantia de R\$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), pagos integralmente após a conclusão do serviço.
6. Não será cobrado da **CONTRATANTE** qualquer custo adicional referente a correções e ajustes efetuados no Sistema, salvo se decorrentes de implementações adicionais específicas e devidamente aprovadas por escrito pela **CONTRATANTE**.
7. O presente contrato considerará-se resumido se:
 - a) se qualquer uma das partes se mostrar inadimplente quanto às obrigações assumidas neste instrumento.
8. A **CONTRATADA** obriga-se a manter sigilo sobre informações confidenciais a que tiver acesso durante a realização deste trabalho.
9. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do sistema, alimentação errônea e/ou falta de cuidados necessários ao uso do Sistema.
10. A **CONTRATANTE** obriga-se a colaborar com a **CONTRATADA** no sentido de fornecer informações e executar as tarefas solicitadas, visando a implantação do sistema de acordo com os cronograma.
11. O presente instrumento não dará azo à constituição de qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da **CONTRATANTE** com relação aos empregados da **CONTRATADA** a seu serviço, responsabilizando-se esta última pelos direitos e deveres sociais e trabalhistas de seus empregados.
12. A **CONTRATADA** arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e tributários decorrentes do ora contratado.
13. Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma de aditivos a este Contrato.
14. Fica eleito o foro da Comarca em Manaus para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes de execução deste instrumento.

É por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

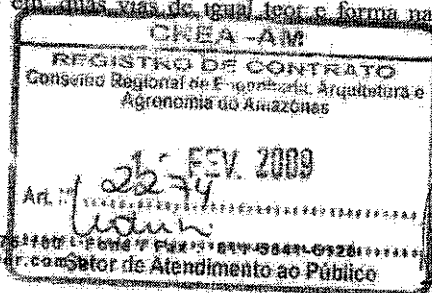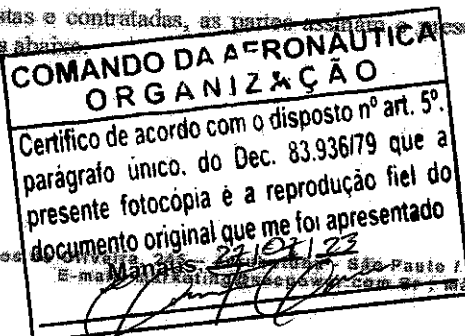

Rua Professor Campos de Oliveira, 245 - Jurubatuba - São Paulo / SP - CEP 04675-100 - Fone: (11) 5084-0926 - E-mail: secpower@secpower.com.br - marcia@secpower.com.br

Sector de Atendimento ao Público

[Handwritten Signature]
Eng.º Eletricista
CREASP 03464330

PPA COMERCIAL LTDA
Cruzeira Fins de Anos
Representante LTDA

CONTRATANTE: SEC POWER COML IMPORT

Cruzeira Fins de Anos
CONTRATADA: PPA COMERCIAL LTDA

Testemunhar:

1.º Ass: *Otaemar Luis Assis da Silva*
Nome: *Otaemar Luis Assis da Silva*

2.º Ass: *Marcia de Fatima de Moraes Abato*
Nome: *Marcia de Fatima de Moraes Abato*

**Emerson Tavares Lopes
TEN. QOCon Eng.Mec.**

**COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO**
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º,
parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a
presente fotocópia é a reprodução fiel do
documento original que me foi apresentado
Manaus, *27/10/23*
[Handwritten Signature]

[Stamp: R. 2274, S. 14, LUS - Conselho de Administração - Associação de Aviação de Manaus - Setor de Atendimento ao Público]
[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

[Handwritten Signature]

Bairrado

Certidão de Acervo Técnico

No. 139/2009

Nome: **MARCELO DE SOUZA COLARES**

No. CREA: **10578-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Endereço: **RUA BENJAMIN CONSTANT N.888**

PETROPOLIS - MANAUS/AM

Atribuições:

ARTS.8º E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, C/OBS.AO SEU ART.25 E § UNICO.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 2079/2009 de 09/02/2009

Contratante: **QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONT TFE AEREO**

Empresa Contratada: **PPA COMERCIAL LTDA-ME**

Local Obra/Serviço: **AV. DO TURISMO 1350 N.**

AER. ED. GOMES

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 159.680,00**

XX
SERVICÓ DE INSTALAÇÃO DE 3 BANCOS DE CAPACITORES SENDO: 1) BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITOR 130,0K VAR, 380 VAC 60HZ POSSUI 42 ESTÁGIOS DIFERENTE. 2) BANCO DE CAPACITOR DE 240 KVAR/380VAC/60HZ, 3) BANCO DE CAPACITOR DE 480 KVAR/380 VAC60 HZ, ASSINADO EM 06/10/2006, POR FRANCISCO JORGE S. GODOY ORDENADOR DE DESP. CONFORME EMPRENHO N° 2008NE000599 - PRAZO DE EXECU. 20 DIAS, INICIO EM 26/01/2009 - VALOR GLOBAL R\$ 159.680,00.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX


Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 19 de Fevereiro de 2009


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE





Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto nº art. 5º parágrafo único. do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 24/02/09


y
A

D

[Signature]

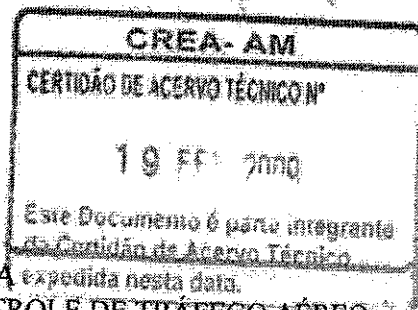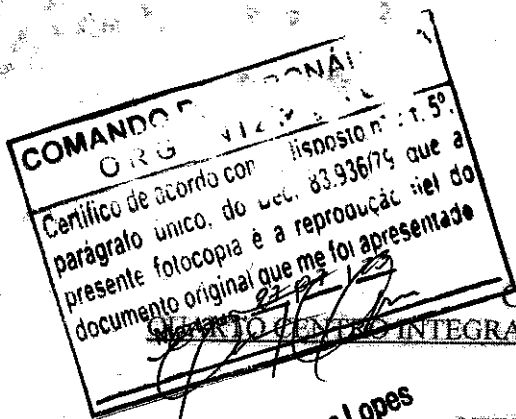

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

32

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PPA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 84.540.905/0001-44, nos forneceu os seguintes serviços com materiais:

Serviço de instalação de 01 Banco Automático de Capacitores, 130,0 KVAR, 380VAC, 60HZ. Possui 12 estágios internos diferentes (5,0/5,0/7,5/7,5/10,0/10,0/12,5/12,5/15,0/15,0/15,0/15,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Disjuntor para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx800Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 12 Estágios.

Serviço de instalação de 01 Banco automático de Capacitores, 240,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 5 estágios internos diferentes (30,0/30,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Seccionadora NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1200Hx800Lx350P, alimentação do produto por cima (para alimentação por baixo, é vendido um acessório separadamente), com controlador de fator de potência multiprocessado de 5 Estágios.

Serviço de instalação de 01 Banco Automático de Capacitores, 480,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 10 estágios internos diferentes (30,0/30,0/30,0/30,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 2 Seccionadoras NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento


de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx1200Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 10 Estágios.

Tendo como seu Responsável Técnico o engenheiro eletricitista Marcelo de Souza Colares, CREA nº10578-D/AM, que executou e acompanhou a obra referente ao Empenho nº2008NE000599, cumprindo rigorosamente suas obrigações, prazos e preços acordados. Não temos, portanto, nada que desabone sua conduta empresarial.


33

Manaus (AM), 13 de Fevereiro de 2009.

João Roberto Gomes Santana
JOÃO ROBERTO GOMES SANTANA
Chefe da TNEL

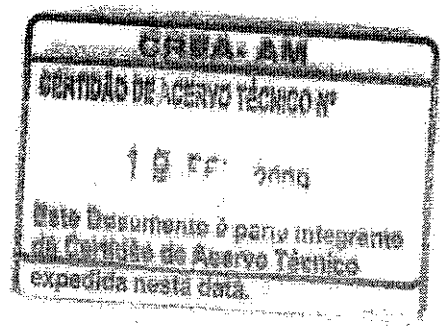

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

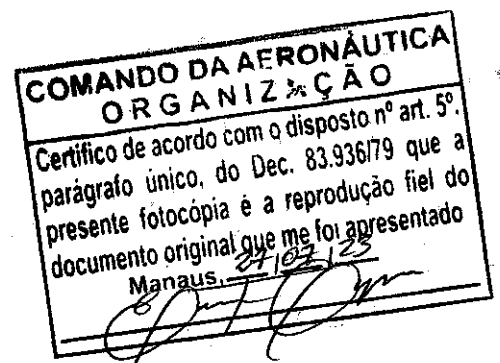

DL

[Handwritten signature]

COMANDO DA AERONÁUTICA
ORGANIZAÇÃO
 Certificado de acordo com o disposto no art. 5º
 parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a
 presente fotocópia é a reprodução fiel do
 documento original que me foi apresentado.
 22/02/09

Emerson Tavares Lopes
 Eng. Mec.

CREA - AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 139/09
19 FEV 2009
 Este Documento é parte integrante
 da Certidão de Acervo Técnico
 expedida nesta data.

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AEREO

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

34

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PPA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 84.540.905/0001-44, nos forneceu os seguintes serviços com materiais:

Serviço de instalação de 01 Banco Automático de Capacitores, 130,0 KVAR, 380VAC, 60HZ. Possui 12 estágios internos diferentes (5,0/5,0/7,5/7,5/10,0/10,0/12,5/12,5/15,0/15,0/15,0/15,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Disjuntor para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx800Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 12 Estágios.

Serviço de Instalação de 01 Banco automático de Capacitores, 240,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 5 estágios internos diferentes (30,0/30,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Seccionadora NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1200Hx800Lx350P, alimentação do produto por cima (para alimentação por baixo, é vendido um acessório separadamente), com controlador de fator de potência multiprocessado de 5 Estágios.

Serviço de instalação de 01 Banco Automático de Capacitores, 480,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 10 estágios internos diferentes (30,0/30,0/30,0/30,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 2 Seccionadoras NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx1200Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 10 Estágios.

A empresa comprovou sua aplicação nos compromissos assumidos, tendo cumprido e mantido a total capacidade técnica operacional dos seus serviços e equipamentos, não tendo, por tanto, nada que desabone a sua conduta empresarial.

Manaus (AM), 13 de Fevereiro de 2009.

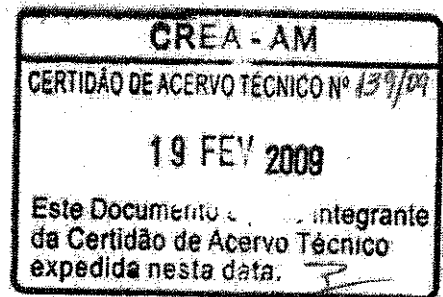

João Roberto Gomes Santana
 JOÃO ROBERTO GOMES SANTANA
 Chefe da TNEL

DS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LISTA DE MATERIAL

CLIENTE: CINDACTA IV		DATA: 10.NOV.2008			
OBRA: FORNECIMENTO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TRÊS BANCOS AUTOMÁTICOS DE CAPACITORES					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UD	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	EQUIPAMENTOS				46.225,32
1.1	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 130 kVAr / 380 VAC / 60 HZ				10.298,00
	Banco Automático de Capacitores, 130,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 12 estágios internos diferentes (5,0/5,0/7,5/7,5/10,0/10,0/12,5/12,5/15,0/15,0/15,0/15,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Disjuntor para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx800Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 12 Estágios.				
1.2	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 240 kVAr / 380 VAC / 60 HZ				12.148,28
	Banco Automático de Capacitores, 240,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 5 estágios internos diferentes (30,0/30,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 1 Seccionadora NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1200Hx800Lx350P, alimentação do produto por cima (para alimentação por baixo, é vendido um acessório separadamente), com controlador de fator de potência multiprocessado de 5 Estágios.				
1.3	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 480 kVAr / 380 VAC / 60 HZ				23.779,04
	Banco Automático de Capacitores, 480,0kVAr, 380VAC, 60Hz. Possui 10 estágios internos diferentes (30,0/30,0/30,0/30,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0/60,0kVAr). Montado com Unidades Capacitivas Trifásicas marca EPCOS - QUALICAP com dispositivo de segurança antiexplosão (máximo 3% THDV e 10% THDI), possui 2 Seccionadoras NH para proteção geral, contadores próprios para o acionamento de capacitores com resistências para limitar a corrente de inrush, reator para acelerar a descarga dos capacitores em até 30 segundos dependendo da potência de cada estágio, proteção para cada dois estágios através de bases NH, relé de falta de fase, bornes para entrada do sinal do Transformador de Corrente(TC) curto-circuitáveis, fusíveis para proteção do comando, termostato para acionamento da ventilação com ajuste de temperatura, ventilação forçada, botão de emergência tipo soco, sinalização de energizado, painel autoportante, IP54, dimensões 1800Hx1200Lx600P, com controlador de fator de potência multiprocessado de 10 Estágios.				

CREA-AM
 CERTIDÃO DE APERTO TÉCNICO Nº 177/09
 10 11 2008
 Este documento foi autenticado
 na Certidão de Aferição Técnica
 expedida nesta data.

Handwritten signatures and initials:
 A
 A
 J

Handwritten signature:
 J

CREA - AM
 CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO Nº 15910
 10 2009

P. P. A.

Este Documento é parte integrante
 da Certidão de Aferido Técnico
 expedida no dia 23/05/2009

37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.0	MATERIAL DE INSTALAÇÃO				23.962,12
2.1	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 130 Kvar / 380 V				2.066,88
2.1.1	Transformador de Corrente 600 - 5A 0,6E5, Ref. 4NF03 600-5A 0,6 E 5 da SIEMENS	pc	3,00	87,79	263,37
2.1.2	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura em PVC anti-chama na cor preta, tensão de isolamento 0,6/1kV, 90°C, NBR 7286 da INDUSCABO				
2.1.2.1	# 70 mm²	m	12,00	17,06	204,96
2.1.2.2	# 120 mm²	m	35,00	35,29	1.235,15
2.1.3	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento e cobertura em PVC anti-chama, tensão de isolamento 450/750V, 70 °C, NBR 6148 da NORTECABOS				
2.1.3.1	# 2,5 mm² - cor preta	m	100,00	0,71	71,00
2.1.4	Cabo de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, classe 2A				
2.1.4.1	# 35 mm² (INDUSCABOS)	m	3,00	8,58	25,74
2.1.5	Conector em cobre tipo Split Bolt da INTELLI				
2.1.5.1	# 35 mm²	pc	2,00	3,28	6,56
2.1.6	Conector em cobre tipo Split Bolt com parafuso da INTELLI				
2.1.6.1	# 35 mm²	pc	2,00	6,11	12,22
2.1.7	Terminal a compressão da INTELLI				
2.1.7.1	# 35 mm²	pc	4,00	0,96	3,84
2.1.7.2	# 70 mm²	pc	4,00	1,77	7,08
2.1.7.3	# 120 mm²	pc	9,00	4,11	36,99
2.1.8	Terminal pré isolado # 2,5 mm² da INTELLI				
2.1.8.1	garfo	pc	20,00	0,10	2,00
2.1.8.2	oíhal 3/16	pc	20,00	0,10	2,00
2.1.8.3	pino	pc	20,00	0,10	2,00
2.1.9	Abracadela em nylon, ref.: T - 40L, 368 x 4,0 da Hollerman	pc	100,00	0,42	42,00
2.1.10	Fita isolante plástica P-44 SUPER da PIRELLI	rl	1,00	5,51	5,51
2.1.11	Fita autofusão 110 da PIRELLI	rl	1,00	7,19	7,19
2.1.12	Manga retrátil LVR 1"	m	1,00	5,21	5,21
2.1.13	Seal tube Ø 3/4"	m	6,00	4,00	32,00
2.1.14	Conector macho giratório para seal tube de 3/4"	pc	2,00	5,60	11,20
2.1.15	Fusível NH tamanho 2, corrente nominal 315A, 500V - 120KA, categoria de utilização gL-gG, da ELETROMECC	pc	3,00	26,93	80,79
2.1.16	Grapa fxa, MG 2125 da MEGA	pc	3,00	2,50	7,50
2.1.17	Chumbador CBA 1/8" x 2" da ÂNCORA	pc	5,00	0,81	4,05
2.2	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 240 Kvar / 380 V				5.745,65
2.2.1	Transformador de Corrente Ip= 3000, Is= 5A, exatidão 0,3C12,5, H= 1,2, tipo BDE 1820C da ISOLET	pc	2,00	820,00	1.640,00
2.2.2	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura em PVC anti-chama na cor preta, tensão de isolamento 0,6/1kV, 90°C, NBR 7286 da INDUSCABO				
2.2.2.1	# 70 mm²	m	15,00	17,06	256,20
2.2.2.2	# 120 mm²	m	95,00	35,29	3.352,55
2.2.3	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento e cobertura em PVC anti-chama, tensão de isolamento 450/750V, 70 °C, NBR 6148 da NORTECABOS				
2.2.3.1	# 2,5 mm² - cor preta	m	100,00	0,71	71,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Este Documento é parte integrante
 do Projeto de Instalação de Acervo Técnico

38

2.2.4	Cabo de cobre eletrolítico nu, tempera mole dura, classe 2A				
2.2.4.1	# 35 mm ² (INDUSCABOS)	m	3,00	8,58	25,74
2.2.5	Conector em cobre tipo Split Bolt da INTELLI				
2.2.5.1	# 35 mm ²	PC	2,00	3,28	6,56
2.2.6	Conector em cobre tipo Split Bolt com parafuso da INTELLI				
2.2.6.1	# 35 mm ²	PC	2,00	6,11	12,22
2.2.7	Terminal a compressão da INTELLI				
2.2.7.1	# 35 mm ²	PC	4,00	0,96	3,84
2.2.7.2	# 70 mm ²	PC	4,00	1,77	7,08
2.2.7.3	# 120 mm ²	PC	30,00	4,11	123,30
2.2.8	Terminal pré isolado # 2,5 mm ² da INTELLI				
2.2.8.1	garfo	PC	10,00	0,10	1,00
2.2.8.2	olhal com furo Ø 3/16	PC	10,00	0,10	1,00
2.2.8.3	pino	PC	10,00	0,10	1,00
2.2.9	Abraçadeira em nylon, ref.: T - 40L, 35x x 4,0 da Helleman	PC	100,00	0,42	42,00
2.2.10	Fita isolante plástica P-44 SUPER da PIRELLI	m	1,00	5,51	5,51
2.2.11	Fita autofusão 110 da PIRELLI	m	1,00	7,19	7,19
2.2.12	Manga retrátil LVR 1"	m	2,00	5,21	10,42
2.2.13	Seal tube Ø 3/4	m	10,00	4,00	40,00
2.2.14	Conector macho giratório para seal tube de 3/4"	PC	2,00	5,60	11,20
2.2.15	Fusível NH tamanho 3, corrente nominal 650A, 500V - 120kA, categoria de utilização GL-GG, da ELETROMECC	PC	3,00	37,66	112,98
2.2.16	Crepa fixa, MG 2125 da MEGA	PC	4,00	2,50	10,00
2.2.17	Chumbador CBA 1/4" x 2" da ÂNCORA	PC	6,00	0,81	4,86
2.3	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES DE 480 Kvar / 380 V				16.148,11
2.3.1	Chave seccionadora tripolar com base NH - 4, In 1250A, cód.: SF 32 - 1250, ref.: 31126 da HOLEC	PC	1,00	4.200,00	4.200,00
2.3.2	Transformador de Corrente Ip= 4000, Is= 5A, exatidão 0,3C12,5, FI= 1,2, tipo BDE 1820C da ISOLET	PC	2,00	1.200,00	2.400,00
2.3.3	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encondamento classe 5, isolamento em EPR, cobertura em PVC anti-chama na cor preta, tensão de isolamento 0,6/1kV, 90°C, NBR 7286 da INDUSCABO				
2.3.3.1	# 185 mm ²	m	155,00	54,44	8.438,20
2.3.4	Cabo unipolar com condutor flexível de fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encondamento classe 2, isolamento e cobertura em PVC anti-chama, tensão de isolamento 450/750V, 70 °C, NBR 6148 da NORTECABOS				
2.3.4.1	# 2,5 mm ² - cor preta	m	100,00	0,71	71,00
2.3.5	Cabo de cobre eletrolítico nu, tempera mole dura, classe 2A				
2.3.5.1	# 35 mm ² (INDUSCABOS)	m	3,00	8,58	25,74
2.3.6	Conector em cobre tipo Split Bolt da INTELLI				
2.3.6.1	# 35 mm ²	PC	2,00	3,28	6,56
2.3.7	Conector em cobre tipo Split Bolt com parafuso da INTELLI				
2.3.7.1	# 35 mm ²	PC	2,00	6,11	12,22
2.3.8	Terminal a compressão da INTELLI				
2.3.8.1	# 35 mm ²	PC	4,00	0,96	3,84
2.3.8.2	# 185 mm ²	PC	40,00	6,77	270,80
2.3.9	Terminal pré isolado # 2,5 mm ² da INTELLI				
2.3.9.1	garfo	PC	10,00	0,10	1,00
2.3.9.2	olhal com furo Ø 3/16	PC	10,00	0,10	1,00
2.3.9.3	pino	PC	10,00	0,10	1,00

5
 PPA
 PPA

39

2.3.10	Abraçadeira em nylon, ref.: T - 40L, 368 x 4,0 da Helleman	pc	100,00	0,42	42,00
2.3.11	Fita isolante plástica P-44 SUPER da PIRELLI	rl	1,00	5,51	5,51
2.3.12	Fita autofusão 110 da PIRELLI	rl	1,00	7,19	7,19
2.3.13	Manga retrátil LVR 1"	m	2,00	5,21	10,42
2.3.14	Selal tube Ø 3/4"	m	10,00	4,00	40,00
2.3.15	Conector macho giratório para selal tube de 3/4"	pc	2,00	5,60	11,20
2.3.16	Fusível NH tamanho 4, corrente nominal 1200A, 500V - 120KA, categoria de utilização gL-gG da ELETROMEC ou similar	pc	3,00	195,19	585,57
2.3.17	Grapa fox, MGC 2125 da MEGA	pc	4,00	2,50	10,00
2.3.18	Chumbador CBA 1/4" x 2" da ÂNCORA	pc	6,00	0,81	4,86
3.0	MÃO DE OBRA				20.800,00
3.1	Mão de obra	vb	1,00	20.800,00	20.800,00
TOTAL GERAL (R\$)					90.987,44

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO
Certifico de acordo com o disposto no art. 5º parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado Manaus, 27/10/23

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 139100
10 DE 2009
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

P.P.A. COMERCIAL LIMITADA

Av. Cosme Ferreira, nº 504-B - Coroado - CEP: 69.083-000 - Manaus - Amazonas

Fone/Fax: (92) 3644-3288 / 3644-1889

C.N.P.J.: 84.540.905/0001-44 - e-mail: ppacomercial@ig.com.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CREA-AM

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

4.0

PROTOCOLO Nº	001057/09	SENHA: C96PCS
SOLICITANTE:	MARCELO DE SOUZA COLARES	ORIGEM: Externa
SOLICITAÇÃO:	Certidão de Acervo Técnico - em dia	
DATA DE ENTRADA:	13/02/2009	PRAZO: 5 dia uteis
ENTREGA PREVISTA:	20/02/2009	TELEFONE:
OBSERVAÇÃO:	REFERENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N. 2079/2009	

REFERENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N. 2079/2009

Consulta realizada em: 13/02/2009 - 12:59:45

Almeida

MAYRA ARYCE



Rua Costa Azevedo, 174 - Centro, CEP: 69.010-230 - Manaus/AM

Fone: (92) 2125-7111 - Fax: (92) 2125-7122 - C.N.P.J.: 04.322.541/0001.97 - www.crea-am.org.br / ga@crea-am.org.br

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas

91

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Ilm^o. Sr. Presidente do CREA-AM:
Solicito a emissão de Certidão de Acervo Técnico em meu nome, nos termos da Resolução Nº 317/86 do CONFEA, referente a ART registrada neste Regional, conforme dados abaixo:

1. DADOS PESSOAIS DO PROFISSIONAL

Nome: Marcelo de Souza Colares
Título/Reg. CREA-AM: 10578-D Visto: Armapolis
Endereço: R. Benjamin Constant n. 888
Cidade: Manaus - AM Cep: _____ Fone: 81634940

2. EMPRESA (se responsável por ela)

Nome: PPA Comercial LTDA
Endereço: Av. Cosme Furlano 504 - B
Cidade: Manaus Cep: 69063-000 Fone: (92) 36443288

3. DADOS DA A.R.T.

A.R.T. Nº 2079/2009 Data: 10.02.2009
Outros Profissionais participantes da Obra / Serviços com Respektivos ART: _____

4. ATIVIDADES EXECUTADAS NAS OBRAS / SERVIÇO QUE NÃO CONSTEM NA ART (usar o verso se necessário)

5. INFORMAÇÕES SOBRE ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE

Emitente: _____
CPF: _____ RG: _____
Empresa: _____

6. DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL

DECLARO, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico aqui requerida que os dados acima especificados são verdadeiros, responsabilizando-me por eles frente ao CREA-AM

Manaus, 13.02.2009

COMANDO DA AERONÁUTICA ORGANIZAÇÃO

Certifico de acordo com o disposto no art. 5º parágrafo único, do Dec. 83.936/79 que a presente fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado
Manaus, 21/02/23

Marcelo de Souza Colares
Eng. Eletricista
CREA/AM 10578-D

Carimbo ou Assinatura Legível

Emerson Tavares Lopes
TEN QOCon Eng.Mec.

(Handwritten signatures and marks on the right margin)